

LEGENDA

Aspetti litologici

- Depositi colluviali (Olocene): prevalenti sabbie limose
- Alluvioni antiche (Olocene): prevalenti ghiaie e sabbie
- Depositi fluvioglaciali Wurm (Pleistocene sup.): ghiaie e sabbie
- Depositi fluvioglaciali Mindel (Pleistocene inf.): ghiaie, limi ed argille fortemente ferrettizzate

Aspetti geomorfologici

- Orlo di terrazzo morfologico
- Dissesto localizzato

Aspetti idrologici

- Area con ristagno di acqua
- Area comprendente alvei e sponde incise dei corsi d'acqua interessata da fenomeni di trasporto liquido e solido
- Area di pertinenza fluviale
- Area allagabile per evento di piena con tempo di ritorno di 100 anni (tratto da "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nell'ambito della pianura Lambro-Orona", redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po - Giugno 2003)
- Area allagabile per evento di piena con tempo di ritorno di 500 anni (tratto da "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nell'ambito della pianura Lambro-Orona", redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po - Giugno 2003)

Aspetti idrogeologici


- Pozzo ad uso idropotabile e relativa nomenclatura

Aspetti antropici

- Ex area industriale già sottoposta a caratterizzazione ambientale
- Ex area di discarica di rifiuti RSU o assimilabili messa in sicurezza
- Area Ex-Acna sottoposta a bonifica ambientale

Aspetti geotecnici

- Prove penetrometriche dinamiche tipo DPSH e relativa numerazione

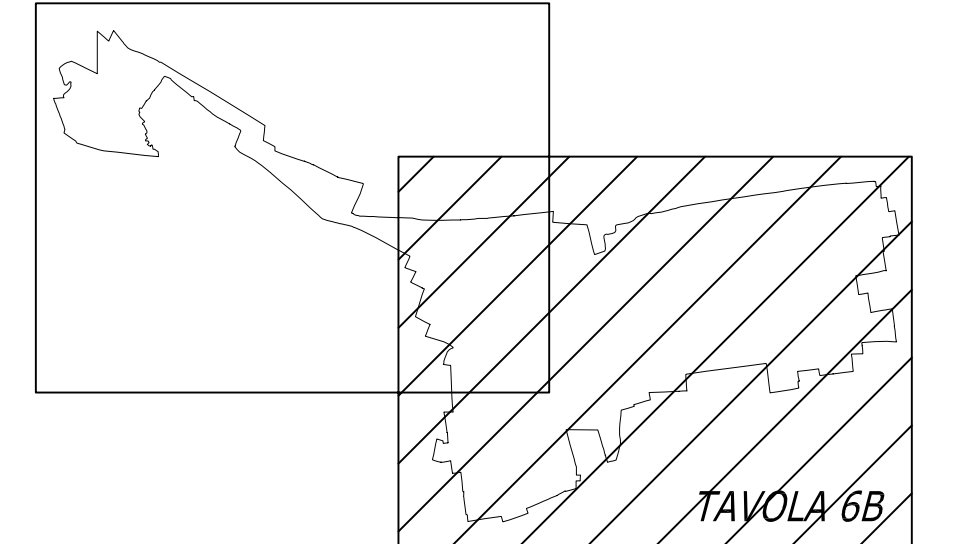

REDATTORI Studio Frati geologia applicata Via P. M. Favero n° 4 22079 Villa Guardia CO Tel e fax 031 26148 E-mail frati@geologi.it		VISTO REDATTORI 	
COMMITTENTE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOVISIO MASCIAGO (Provincia di Milano)		VISTO COMMITTENTE 	
DATA EMISSIONE Maggio 2006	TAVOLA 6b	SCALA 1:5.000	
PROGETTO Studio geologico del territorio comunale secondo i criteri della D.g.r. 22 dicembre 2005 - n°8/1566			
OGGETTO CARTA DI DETTAGLIO			
REV.N.	DATA	NOTE REVISIONE	
01	Nov. 2006	Revisione a seguito del recepimento delle prescrizioni riportate nel parere di compatibilità formulato dalla Provincia di Milano	
02	-	-	
03	-	-	

